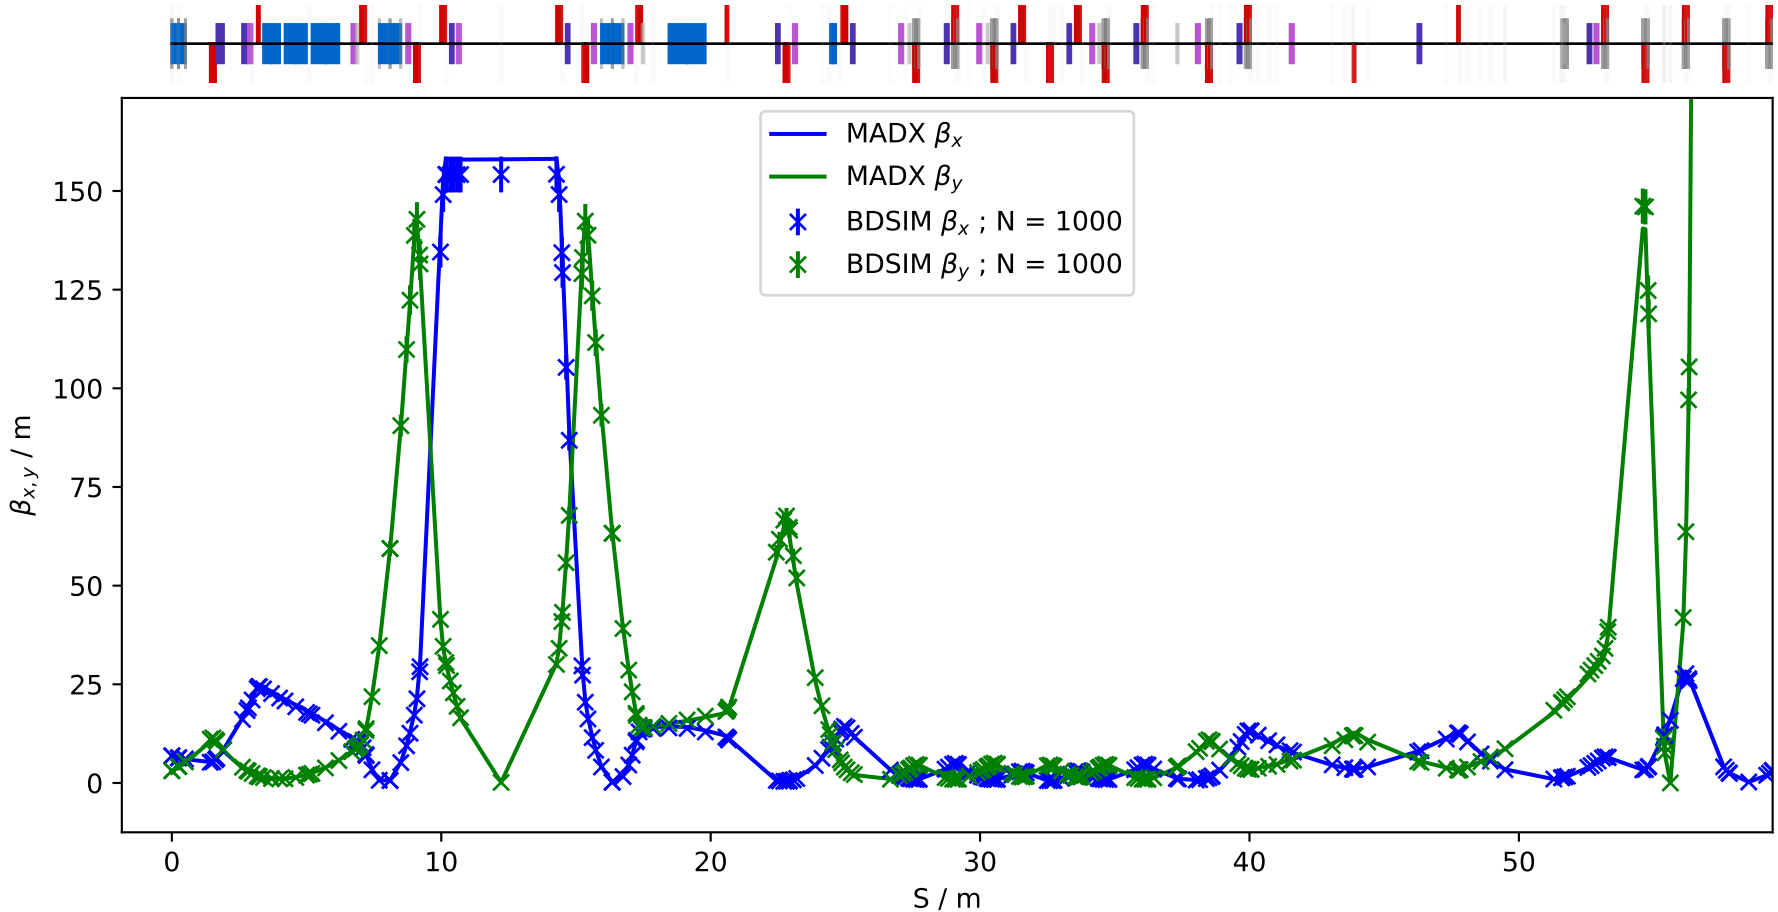
MADX β_x
MADX β_y
BDSIM β_x ; N = 1000
BDSIM β_y ; N = 1000
$\beta_{x,y}$ / m
S / m
0
25
50
75
100
125
150
0
10
20
30
40
50